

Homokfeltöltő rendszer oszlopainak elhelyezése I-es és II-es vágány között

Savas akkumulátorok tárolására tervezett terület


Homoktároló siló lehetséges helye, elhelyezése a telep területén vizsgálandó



Elvi alaprajz a TW6000 es villamos feltöltési pontjait figyelembe véve. A szerelvény helye a feltöltés során, az üzemeltetővel való konzultáció során határozandó meg.

Méretek a helyszínen ellenőrizendők

meglévő sűrített levegő kiállások

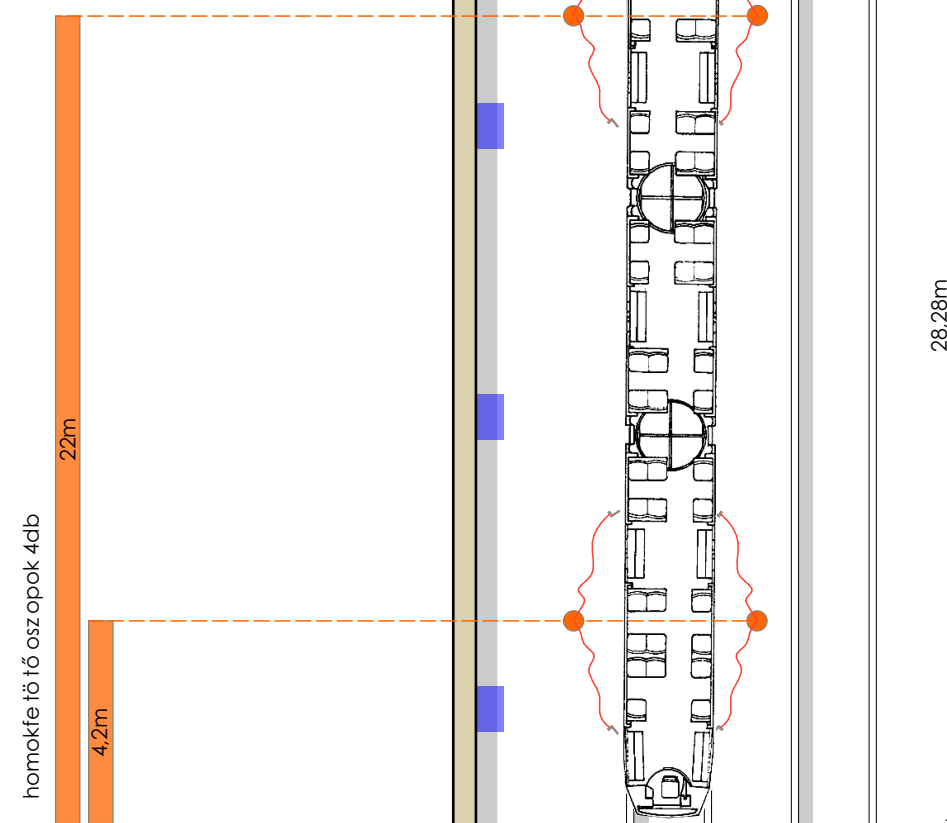

alaprajz 4 homokfeltöltő torony elvi elhelyezését jelöli

meglévő tároló helyiség

elektromos elosztó